




アプリの最新バージョン表

↑マークは今回のリリースで改良されたアプリです。赤文字は直近にリリースされたアプリです。
 該当ページの変更内容をご確認ください。ご利用中のPDEやiPadアプリは常に最新バージョンにアップデートしてください。前回の詳細は  アイコンをタップしてご確認ください。

iPad / Macアプリ	最新ver	リリース日	お知らせ	前回
iQalte 	↑ v4.7.9	2024.07.05	【不具合追加修正】 P-2~5 令和6年6月診療報酬改定対応第5弾 P-6.7	
Dental Hub 	v4.2.2	2024.06.27	【不具合修正】 P-9	
DXR InPut 	v1.6.2	2024.05.28		
DXR OutPut 	v2.7.2	2024.06.06		
DXR TaKe 	v1.7.2	2024.05.28		
CardKit 	v1.0.8	2024.02.29		
Macサーバ (PDE)				
PlanetToolBox 	v6.5.5	2024.07.04	v6.5.4 【新機能】 P-8 DXR_Web v6.5.5 【不具合修正】 P-5 iQalte保険改定対応	
ワークセンター				
LinkToolBox 	v1.4.3	2024.02.20		


青文字リンクをタップすると、アップデートの手順ページを表示します。

Dental XRを利用していない 



iPadアプリ

サーバー



詳細モードでバージョンを確認できます

Dental XRを利用している 



iPadアプリ

サーバー

M1,M2搭載 iMac /ワークセンター (ご利用の場合のみ)



詳細モードでバージョンを確認できます


..... ↓ リリース情報の詳細は次ページ以降にご紹介しています ↓

アプリの追加リリースのお知らせ

iQalte  (2024年7月5日) v4.7.9

iQalteをご利用の医院様はお早めにアップデートをお願いいたします。

○PDE v6.5.5・iQalte v4.7.7 (iQalte v4.7.8) にアップデートした場合に、歯科外来診療医療安全対策加算が表示されない不具合を修正しました。

iQalte  (2024年7月5日) v4.7.8

iQalteをご利用の医院様はお早めにアップデートをお願いいたします。

○初診時に医療情報取得加算2を算定した場合、その後の再診時での医療情報取得加算3または4の算定を3ヶ月算定不可に制御しておりましたが初診翌月でも医療情報取得加算3または4を算定可能に制御を変更しました。

基本診療料	資格確認の種類等	加算	点数	算定頻度
初診料	保険証	医療情報取得加算1	3点	初診時に1回
	マイナンバーカード	医療情報取得加算2	1点	
	他の医療機関からの情報提供			
再診料	保険証	医療情報取得加算3	2点	3ヶ月に1回
	マイナンバーカード	医療情報取得加算4	1点	
	他の医療機関からの情報提供			

今回のリリースは6月保険改定の不具合修正版になります。

iQalteをご利用の医院様はお早めにアップデートをお願いいたします。

○【歯周病ハイリスク患者加算80点を算定されている医院さまへ】

定型の摘要コメントが漏れている可能性がございます。

エラー一覧の対象となっておりませんので選択が漏れがご心配な場合はお手数ですが以下の手順でご対応をよろしくをお願いいたします。



PDEサーバーの「iQalte+」の「処置検索」より期間を6月1日～を指定して療法・処置に「ハイリスク」と入力して「検索」を押してください。

対象者をご確認いただき以下の摘要コメントの追加をお願いいたします。

SPT初回年月日;

(;以降は令和〇年〇月〇日の形式で入力を付加してください)

SPT紹介元保険医療機関名;

(;以降に紹介元保険医療機関名付加してください)

○咬合調整の摘要コメントが初期選択ありで表示されない現象が特定の場合に発生しており調整しました。

レセプトエラー「咬調が算定されていますが、摘要コメントがありません」が表示された場合はお手数ですが下記手順で摘要コメントの追加をお願いいたします。

2号用紙「咬合調整」の行を長押し>「下に」>「摘要コメント」>「処置」の項目から該当の摘要を選択



歯ぎしり病名→「イ 一次性的咬合性外傷の場合」

P病名→「ロ 二次性的咬合性外傷の場合」

MT病名→「ニ レスト作成の場合」

- 診療情報等連携共有料に対する摘要コメント漏れのエラーを搭載しました。
選択漏れや選択に誤りがある場合はお手数ですが下記手順で摘要コメントの追加をお願いします。

2号用紙「診療情報等連携共有料」の行を長押し>「下に」>「摘要コメント」>「その他」の項目から該当の摘要を選択。

●診療情報等連携共有料1の場合は
→診療情報等連携共有料連携先保険医療機関名；

●診療情報等連携共有料2の場合は
→診療情報等連携共有料依頼元保険医療機関名；

- 6月改定版以前から入力していた「エナメル質初期う蝕（Ce）」「初期の根面う蝕（根C）」から入力をするると、どちらも処置フロー、処置項目が表示されない不具合を修正しました。

- 口腔管理体制強化加算と歯清の算定が同月にある場合にレセプトには 口管強(歯清)の定型の摘要コメントを出力するようになりました。

- 厚労省の定型の摘要コメントマスターの追加がありました。
口腔機能発達不全症病名の処置内容画面で舌圧検査の選択をした場合に「口腔機能の発達不全が疑われる場合」が連動選択されるようになりました。


- 「9歯未満で「歯リハ1（困難）」が算定されていますがよろしいですか」のエラーが不要な場合にも表示されていましたが、総義歯や9歯以上であればエラーは出ないように調整しました。

- 1号メニュー>設定>その他の「歯周基本治療時に歯清を初期選択する」がOFFの場合でも、Ce病名、根C病名で歯清の点数が初期選択されるようになりました。

○「CAD/CAM冠 (3)」「CAD/CAMインレー (3)」の摘要コメント漏れのエラーを見直しました。

- ①「CAD/CAM冠を装着する部位の対側の大白歯による咬合支持の有無 (CAD/CAM冠) ;有」
- ②「CAD/CAM冠を装着する部位の同側の大白歯による咬合支持の有無 (CAD/CAM冠) ;有」
- ③「CAD/CAM冠を装着する部位の対合歯が欠損 (CAD/CAM冠) ;」
- ④「CAD/CAM冠を装着する部位の近心側隣在歯までの咬合支持の有無 (CAD/CAM冠) ;有」

上記4つの摘要のうち①②もしくは①④がない場合はエラー一覧に出力するようにしました。今後の情報により必須の摘要コメント漏れの項目に変更がある場合は改めてお知らせいたします。

PDE  (2024年7月4日) v6.5.5

全般

○保険改定に対応しました。

↓直近6/27リリースの情報は次ページ以降にご紹介しています↓


アップデートのお知らせ (2024年6月27日)



今回のリリースは保険改定対応版第5弾になります。
iQalteをご利用の医院様はお早めにアップデートをお願いいたします。

○歯冠修復物を装着する際の接着材料「(材) 歯冠修復物(歯科用合着・接着材料1・レジン系・自動練和型) 38点」の材料を設定できるようにしました。


1号用紙メニュー>設定>材料>接着材料>接着材料1(レジン系・自動練和型)から登録をしてください。

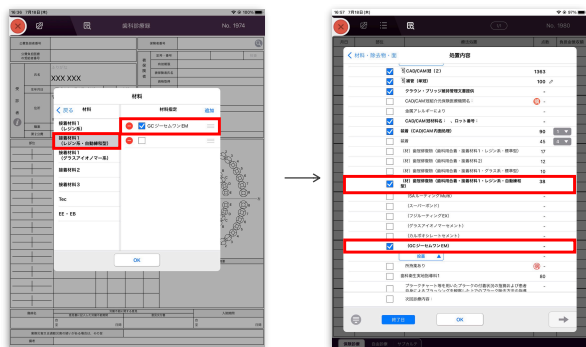

○小児口腔機能管理料の提供文書の出力に対応しました。

「管理記録簿作成(小機能管)(離乳完了前)」のコメントを選択し「離乳前▶」から記入・印刷が可能です。※生後18ヶ月以内の患者にコメントが表示されます。

提供文書の入力や詳細は、iQalteチュートリアル「[提供文書の印刷](#)」をご確認ください。

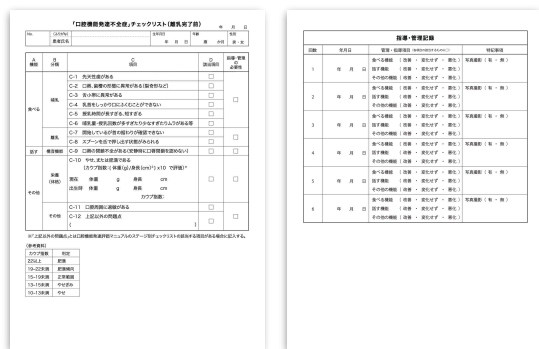

○ゼラチンスポンジ止血材(スポンゼル)124点が6月の改定で保険収載されました。特定機材マスターのため現状は点数検索からの入力をお願いいたします。

○傷病名「口腔機能管理中」が厚労省マスターに追加され、その他分類に配置しました。



- 診療情報等連携共有料を算定する際に「診療情報等連携共有料連携先保険医療機関名：」に記載した名称を提供文書の照会先医療機関名に反映させるようにしました。

- 機械的歯面清掃処置の摘要コメント「口管強（歯清）」が口管強の届出をしていない場合にも表示される不具合を修正しました。

- 在宅総合医療管理加算を算定した場合に必要な摘要コメントを配置しました。
<対象コメント>
在歯総医紹介元保険医療機関名：

- 小児口腔機能管理料を算定した場合に、口腔管理体制強化加算（小児口腔機能管理料）を後から追加できない制御がかかる仕様を調整しました。

- CAD/CAM冠（5）をセットした際に、1号口腔情報の表記が変わらない不具合を修正しました。

- 長期管理加算の名称を変更しました。
「長期管理加算（小児口腔機能管理料の注3の施設基準適合）」→「長期管理加算（口管強）」

- 小CAD/CAM（3）インレーセット時にP病名の大白歯の残存部位により要件を満たす場合に以下2点の摘要コメントの初期選択をするように仕様を改良しました。
CAD/CAM冠を装着する部位の対側の大白歯による咬合支持の有無（CAD/CAM冠）：
CAD/CAM冠を装着する部位の同側の大白歯による咬合支持の有無（CAD/CAM冠）：

- ベースアップ評価料は衛生士のみでの単独訪問では算定不可なので初期選択をOFFにするよう制御しました。


DXR_Webをご利用になる場合は、PDEサーバを最新にアップデートする必要があります。
必ずPDE v6.5.4以上へのアップデートを実施してください。

DXR_Webとは


DXR_WebはSafariやMicrosoft Edge等のWebブラウザ上で、Dental XRの「患者情報」や「画像（ライブラリ、整理、デントル）」を閲覧する機能です。

※お使いのWebブラウザが古い等によっては、正常に表示されない場合があります。

- 1 ご利用になる際は、Webブラウザの検索ボックスに**PDEサーバのIPアドレス**を入力します。

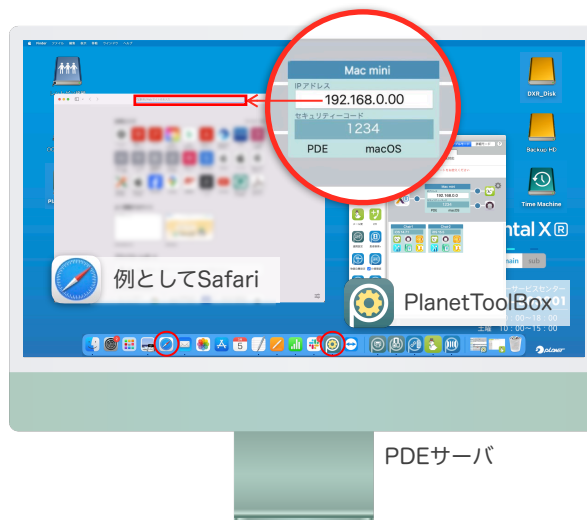

- 2 DXR_Webのログイン画面が表示されたら「**ユーザー名とパスワード**」（下記参照）を入力して**ログイン**します。

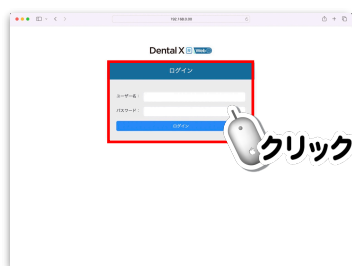

ユーザー名：**planetiq**
 パスワード：**dentalx**


- 3 患者検索後、患者情報や画像の閲覧が可能です。



患者情報検索



患者情報

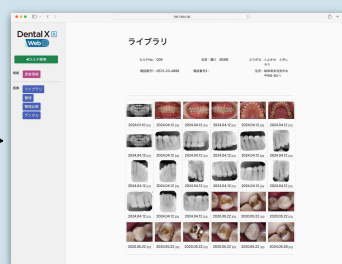

画像>ライブラリ

- ＼ヒント／
- ・ライブラリの並び順はDXR初期設定で選択した表示順になります。
 - ・Heic形式の画像はブラウザでは表示が困難なため、ダウンロードされたものを閲覧してください。
 - ・DXR_Web上では、Heic形式の画像は回転情報を反映しません。
 - ・mov形式の動画は再生できない場合があります。

DXR_Webの新機能については、こちらで詳細をご覧ください [▶DXR_Webを使う](#)

Dental Hub



Dental E対応（お申し込みの医院様限定の機能です）

- 新規診察券発行時に「診察券を選ぶ」ボタンをタップすると、アプリが落ちることがある不具合を修正しました。
- 診察券発行時に失敗する場合がある不具合を修正しました。

PDE



全般

- 保険改定に対応しました。